



DUCT WRAP RF-3000

Exterior de los Ductos de
Aire Acondicionado y Calefacción



Descripción

Aislamiento termoacústico fabricado con fibra de vidrio aglutinada con resina para soportar temperaturas hasta 232°C (450°F).

Aplicaciones

El Duct Wrap se recomienda para el aislamiento termoacústico exterior de sistemas de ductos de aire acondicionado y calefacción, se presenta con dos diferentes barreras de vapor dependiendo de la instalación:

- 1.- Si se instala en el exterior del edificio se recomienda utilizar el Duct Wrap con barrera de vapor de Foil de Aluminio.
- 2.- En el caso de instalaciones en interiores de edificios o zonas cubiertas la barrera de vapor a utilizar es la de Aluminio Reforzado con Fibra de Vidrio (FSK).

Ventajas

- **Máxima eficiencia térmica**
Al tener la más baja conductividad térmica que cualquier otro aislante de su tipo, garantiza la menor pérdida o ganancia de calor y un ahorro substancial en sistemas para ductos de aire acondicionado y calefacción.
- **Máxima eficiencia acústica**
La fibra de vidrio es uno de los productos más eficientes en absorción de sonido.
- **Resistencia a la vibración**
El diámetro y la longitud de nuestra fibra, además del tipo de fibrado, hacen que **no tenga shot**

(0% de shot*), esto impide que el aislamiento se asiente en los sistemas para ductos de aire acondicionado y calefacción sujetos a vibraciones. Al conservar su forma original se garantiza uniformidad en la conductividad térmica y flujo de calor o frío en cualquier lugar.

- **No favorece la corrosión**
La naturaleza no ferrosa de la fibra de vidrio no favorece la corrosión en acero, cobre y aluminio, dando como resultado una mayor vida útil en equipos e instalaciones.
- **Fácil de instalar y manejar**
Por su densidad, flexibilidad y facilidad de manejo es un material de rápida instalación que se adapta a las superficies irregulares de los sistemas de aire acondicionado y calefacción, maximizando su operación.
- **Ligero**
Su ligereza permite acoplarse a los sistemas, equipos o productos finales, sin el peligro de dañar el equipo por sobrepeso.
- **Bajo mantenimiento y larga duración**
La fibra de vidrio se caracteriza por su larga duración, por lo que los gastos de mantenimiento son mínimos y la reposición del aislamiento en un sistema bien instalado, es a largo plazo.
- **Incombustible**
Su naturaleza y componentes no combustibles evitan el riesgo de propagación del fuego.
- **Resiliente**
Las características de los rollos y las propiedades de la fibra de vidrio le permiten al material recuperar su forma y espesor siempre y cuando la presión que lo deforma se retire, asegurando su valor R (Resistencia Térmica).

*Material no convertido a fibra.

Exterior de los Ductos de
Aire Acondicionado y Calefacción

DUCT WRAP RF-3000



INNOVACIONES PARA VIVIR™



- **Inorgánico e inodoro**
No crea hongos, ni bacterias con lo que se evita la aparición de olores y se alarga la vida útil del material.

- **Dimensionalmente estable**
La fibra de vidrio no se expande ni se contrae al estar expuesta a bajas o altas temperaturas, con lo cual se evita la formación de aberturas que permitan la fuga o entrada de calor o frío.

Propiedades físicas

Propiedades Físicas	Método de Prueba	Especificaciones
Rango de temperatura de operación	ASTM C 411	Hasta 450°F (232°C)
Límites de temperatura de la barrera de vapor	ASTM C 1136	Hasta 150°F (66°C)
Permeancia del vapor de agua	ASTM E 96	0.02 perms.
Absorción del vapor de agua	ASTM C 1104	Menos de 3% en peso a 120 °F (49 °C) y 95% RH
Resistencia a los hongos	ASTM C 1338	Conocimiento de requerimientos
Características de combustión superficial*	ASTM E 84	Propagación de las llamas 25% Desprendimiento de humo 50%

*Se ha determinado que las características de combustión superficial de estos productos están de acuerdo con lo dispuesto en ASTM E 84. Se deben usar estas normas para medir y describir las propiedades de los materiales, productos o ensamblados en respuesta al calor y las llamas en condiciones controladas dentro de un laboratorio, pero no deben utilizarse para describir ni evaluar los peligros o riesgos de incendio de los materiales, productos o ensamblados en condiciones reales de incendio. Sin embargo, los resultados de esta prueba pueden usarse como elementos de una evaluación de riesgos de incendio que tenga en cuenta todos los factores que correspondan a una evaluación de peligro de incendio de un determinado uso en particular. Los valores que se indican están redondeados al quintuple que corresponda por proximidad.

Producto	Espesor		Conductividad*		Valor R
	cm.	pulg.	BTU in/ft ² hr °F	W / °C m	
RF-3075	2.5	1	0.287	0.041	3.5
	3.8	1.5	0.287	0.041	5.2
	5.1	2	0.287	0.041	6.9
	6.4	2.5	0.287	0.041	8.6
RF-3100	2.5	1	0.257	0.037	3.8
	3.8	1.5	0.257	0.037	5.7
	5.1	2	0.257	0.037	7.5
RF-3150	2.5	1	0.239	0.034	4.1
	3.8	1.5	0.239	0.034	6.2
	5.1	2	0.239	0.034	8.3
RF-3200	2.5	1	0.228	0.033	4.3
	3.8	1.5	0.228	0.033	6.5
	5.1	2	0.228	0.033	8.7

Normatividad

- **ASTM C 1290:** Colchoneta flexible de fibra de vidrio de uso externo para aislar ductos HVAC Tipo III.
- **ASTM C 177:** Método de propiedades de transmisión térmica.
- **ASTM C 1338:** Resistencia de material aislante a la generación de hongos.
- **ASTM C 1136:** Aislamiento térmico flexible de baja densidad retardante al vapor Tipo II (una sola cara).
- **ASTM C 553:** Aislamiento térmico de fibra mineral Tipo I RF-3075, Tipo II RF-3100, RF-3150 y RF-3200.
- **ASTM E 84 / UL 723:** Característica de combustión superficial. Propagación de la flama =25 y Desprendimiento de humo =50.

Presentación

Rollos flexibles que se presentan en los siguientes tipos:

- Sin barrera de vapor
- Con barrera de vapor
 - Foil de aluminio
 - Aluminio reforzado con papel kraft.



Producto	Espesor		Ancho por barrera de vapor			
			Foil de aluminio		Aluminio reforzado	
	cm.	pulg.	cm.	pulg.	cm.	pulg.
RF-3075	2.5	1	61	24	122	48
	3.8	1.5				
	5.1	2				
	6.4	2.5				
RF-3100	2.5	1	61	24	122	48
	3.8	1.5				
	5.1	2				
RF-3150	2.5	1	61	24	122	48
	3.8	1.5				
	5.1	2				
RF-3200	2.5	1	61	24	122	48
	3.8	1.5				
	5.1	2				

Exterior de los Ductos de Aire Acondicionado y Calefacción


DUCT WRAP RF-3000



INNOVACIONES PARA VIVIR™



Gráfica de Conductividad Térmica

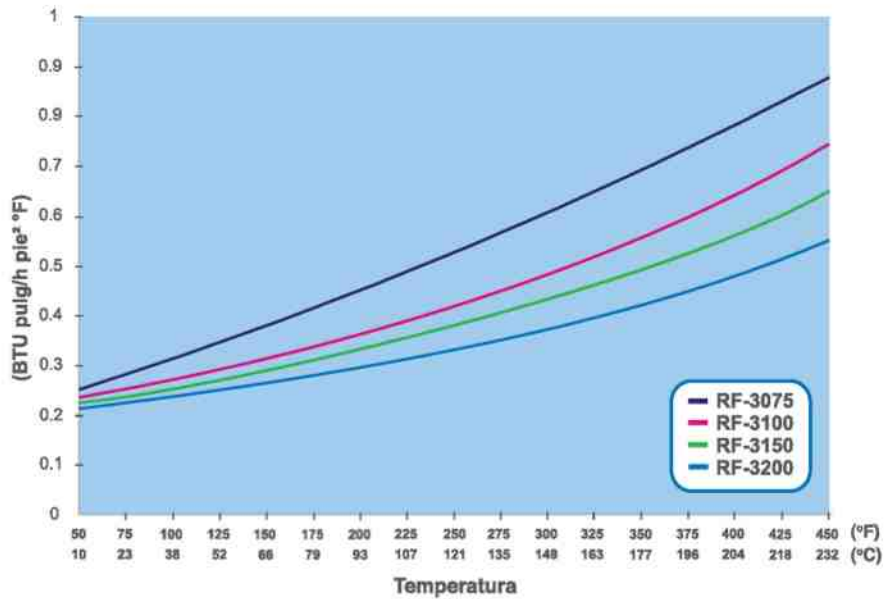

Conductividad térmica de 75°F (24°C) temperatura media.

Recomendaciones de instalación

- El Duct Wrap se instala en el exterior de ductos metálicos, con aplicación de un buen adhesivo compatible con la lámina galvanizada y la fibra de vidrio. Cuidando que los ductos estén limpios y secos y que tenga todas sus juntas y uniones selladas.
- Posteriormente cortar el material estirado y en las medidas requeridas, quitándole en un extremo 5 cm (2") de aislamiento para formar una pestaña. Instalarlo con el revestimiento hacia fuera para que la pestaña traslape el aislamiento y al revestimiento del otro extremo.
- Es muy importante que el ensamble quede ajustado para que se mantenga el espesor de la fibra de vidrio en todo el desarrollo del ducto, sobre todo en las esquinas donde este doble.
- Al instalar ductos en interiores de edificios, la barrera de vapor del Duct Wrap debe ser de aluminio reforzado (FSK), en el caso de que este vaya por el exterior, la barrera de vapor deberá de ser de foil de aluminio.
- En sistemas de aire acondicionado en cuya zona geográfica su humedad relativa sea mayor a 88% o su temperatura mayor a 25°C, se instalarán los rollos en la forma antes descrita, pero tomando precauciones en el sellado de las juntas longitudinales y transversales con una barrera de vapor de buena calidad, sellando con la misma barrera de vapor las rasgaduras que se hagan accidentalmente al momento de su instalación.

"Owens Corning proporciona estas instrucciones "tal y como están" y renuncia a cualquier responsabilidad por cualquier falta de precisión, omisión, error tipográfico causado por el equipo de terceras personas. Al utilizar estas recomendaciones, usted está aceptando estar sujeto a las disposiciones contenidas en este párrafo. Estas recomendaciones proporcionan un método ilustrativo para instalar RF-3000 y/o accesorios de Owens Corning. Las instrucciones de Owens Corning no tienen por objeto resolver toda contingencia posible que pudiera presentarse durante la instalación ni recomendar el uso de una herramienta en particular. Por la presente, Owens Corning renuncia expresamente a toda responsabilidad por cualquier reclamación por lesiones o fallecimiento relacionados o derivados por el uso de estas recomendaciones de instalación y de otras instrucciones de instalación que Owens Corning haya proporcionado de alguna otra forma".

Exterior de los Ductos de
Aire Acondicionado y Calefacción

DUCT WRAP RF-3000



INNOVACIONES PARA VIVIR™

CORRECTO

INCORRECTO

Junta a tope

Cortar de acuerdo al desarrollo del tubo

2"

Retirar para formar traslape

Recomendaciones de Instalación

The diagram illustrates the correct and incorrect ways to join Duct Wrap RF-3000. The 'CORRECTO' (Correct) inset shows a 90-degree joint where the wrap overlaps. The 'INCORRECTO' (Incorrect) inset shows a joint where the wrap is simply placed end-to-end without overlapping. The main diagram shows a duct section with the wrap being applied. A yellow rectangular block is used as a guide, with a 2-inch dimension indicated. A red arrow points to the joint, labeled 'Junta a tope'. Another red arrow points to the wrap being cut, labeled 'Cortar de acuerdo al desarrollo del tubo'. A third red arrow points to the wrap being removed from the block, labeled 'Retirar para formar traslape'.

Recomendaciones de instalación

Para evitar la alteración de las propiedades del Duct Wrap, le recomendamos lo siguiente:

- Almacene el material en lugares protegidos de la intemperie.
- Asegúrese que la primera cama del producto esté sobre una tarima de madera.
- Conserve el producto en su empaque hasta su uso.
- Altura de estiba máxima 3 bolsas.
- Evite colocar el producto sobre pisos mojados.
- Evite someter el producto a abusos mecánicos.
- Para mejor identificación deje visibles las etiquetas que identifican el producto.

Por su seguridad

Evite ser sorprendido y comprar productos de dudosa calidad, los productos fabricados y comercializados por Owens Corning se apegan a estrictas normas de calidad, todos llevan etiquetas originales nunca fotocopiadas y empaques con los logotipos y marcas registradas por Owens Corning, en caso de duda llámenos de inmediato.

Asistencia técnica

Todo un equipo de profesionales está a su servicio sin costo alguno para resolver sus dudas acerca de nuestros productos, permitiéndole conocer todos los beneficios de aislar con fibra de vidrio. Con sólo llamar al 01 800 00 OWENS o visitar nuestra página en Internet, www.owenscorning-latam.com, Owens Corning responderá a sus preguntas.



INNOVACIONES PARA VIVIR™

Distribuidora Fiberglass de México S.A. de C.V.
Jalapa 102, Colonia Roma, Cuauhtémoc. México
D.F. 06700

ventas@fiberglass.com.mx
www.fiberglass.com.mx

D.F. Oficina Matriz	01 (55) 5207-2214
Guadalajara	01 (333) 619-1000
Mexicali	01 (686) 592-5000
Monterrey	01 (818) 374-0300
Toluca	01 (722) 270-8085

Código: FT14-09-MX. Impreso en México, D.F. Abril 2009. THE PINK PANTHER™ & ©1964-2010 Metro-Goldwyn-Mayer Studio Inc. Todos los Derechos Reservados. ©2010 Owens Corning.



Distribuidora Fiberglass de México S.A. de C.V.

Distribuidor Autorizado